



1. Призначення

Комплекс трансляції повідомлень КТП01-50 призначений для трансляції мовних та музичних програм через зовнішні акустичні системи, розраховані на підключення до радіоліній з напругою 100 В.

2. Розміщення органів управління та клем

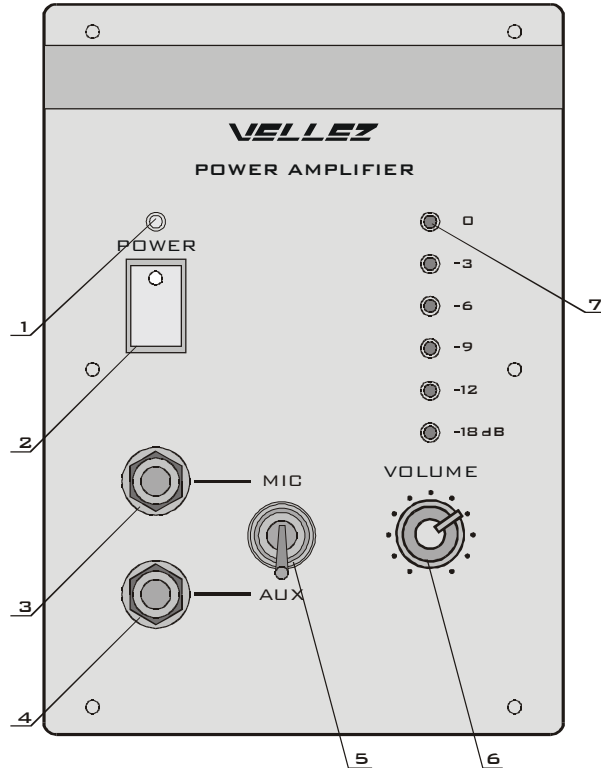

- 1 – індикатор включення напруги живлення
- 2 – вимикач напруги живлення POWER
- 3 – вхідний роз'єм MIC для підключення мікрофона (щоб уникнути перевантаження мікрофонного входу, рекомендується тримати мікрофон на віддалі 10 ÷ 15 см від обличчя)
- 4 – вхідний роз'єм AUX для підключення тюнера, магнітофона, компакт-програвача
- 5 – перемикач входів MIC/AUX (при переключенні в положення MIC одноразово звучить сигнал привернення уваги типу "гонг")
- 6 – регулятор рівня вихідного сигналу VOLUME
- 7 – індикатори рівня вихідного сигналу

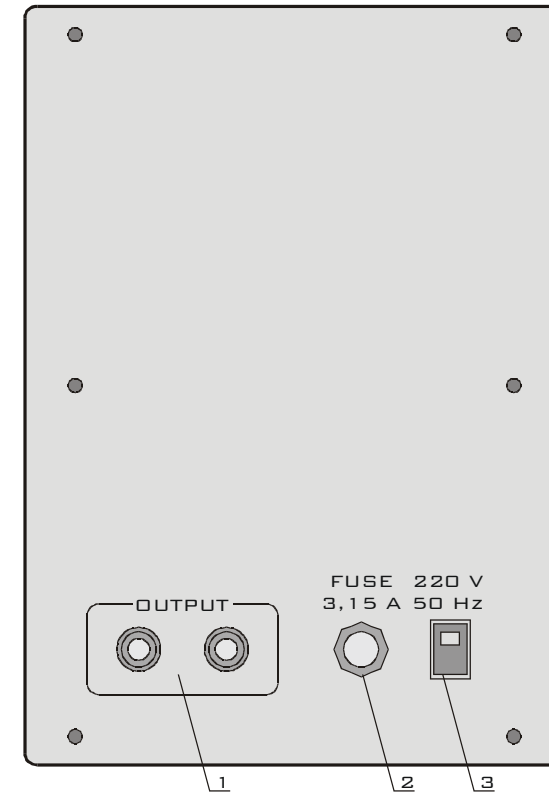

- 1 – вихідні клемми OUTPUT
- 2 – запобіжник FUSE 3,15 A
- 3 – шнур живлення 220 V 50 Hz

3. Технічні дані

1. Вихідна потужність комплексу, Вт – 50
2. Вихідна напруга, В – 100
3. Діапазон відтворюваних частот, Гц – 80 ÷ 16000 (-3 дБ)
4. Номінальна чутливість входів, мВ: AUX – 200
MIC – 5
5. Захист від обриву або короткого замикання в навантаженні.
6. Напруга живлення змінного струму, В/Гц – 220 ± 10% / 50
7. Потужність споживання, ВА, не більше – 75
8. Габаритні розміри, мм – 180×123×333
9. Вага без упаковки, кг – 4,7

4. Свідоцтво про приймання

Комплекс трансляції повідомлень КТП 01-50 у складі:

1. Підсилювач-мікшер 50ПП022М № _____
2. Мікрофон динамічний з настільним тримачем - 1 ком.

відповідає технічним вимогам та визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

Представник ВТК _____

М.П.

5. Свідоцтво про пакування

Дата пакування _____

Пакування виконав _____

6. Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність якості комплексу технічним вимогам при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації складає 1 рік з дня введення в експлуатацію в межах гарантійного терміну зберігання комплексу.

Гарантійний термін зберігання – 2 роки з дня виготовлення комплексу.

Адреса для пред'явлення претензій до якості роботи підсилювача:

79019, м. Львів, вул. Жовківська 30Д, НВП "Електроприлад".

Тел. (032) 297-06-40, 297-04-46

E-mail: info@vellez.com.ua

НВП "Електроприлад"

Комплекс трансляції повідомлень КТП 01-50

Паспорт



Львів 2004 р